

Meetinstructies 'specials'

Algemeen

Voor een niet-standaard product dient bij ClimateBooster een offerte voor een 'special' te worden aangevraagd. Producten worden als special aangeduid, wanneer er sprake is van een radiator:

- met een afwijkende lengte maat (d.w.z.: anders dan afgerond op stappen van 10 cm);
- met een onder aansluiting (links, midden of rechts);
- die vrijstaand gemonteerd is m.b.v. consoles of poten.

Of wanneer er sprake is van een convector:

- met een afwijkende lengte maat (d.w.z.: anders dan de standaard segmenten van 50 cm).

Werkwijze

Voor de hiervoor genoemde situaties is het van belang dat de juiste afmetingen bepaald worden. Deze instructie geeft aan welke maten, per situatie, hiervoor van belang zijn.

Vul in één van de volgende formulieren in welke maten horen bij de situatie die bij u van toepassing is. Vul vervolgens uw naam, handtekening en datum in en retourneer het betreffende formulier naar: info@climatebooster.nl onder vermelding van uw offerte aanvraag of bestelling. De door u ingevulde maten zullen als uitgangspunt voor de offerte of bestelling dienen.


Invulformulieren

In dit document vindt u de volgende invulformulieren:

- Aanvraag afwijkende lengte maat radiator;
- Aanvraag afwijkende maat convector;
- Aanvraag radiator met onder aansluiting;
- Aanvraag radiator vrijstaand.

1. Aanvraag afwijkende lengte maat radiator

Wanneer er sprake is van een radiator met een afwijkende lengte maat, anders dan een veelvoud van 10 cm, is het van belang de juiste maat te meten. In de afbeeldingen hieronder is aangegeven welke maat hiervoor van belang is.

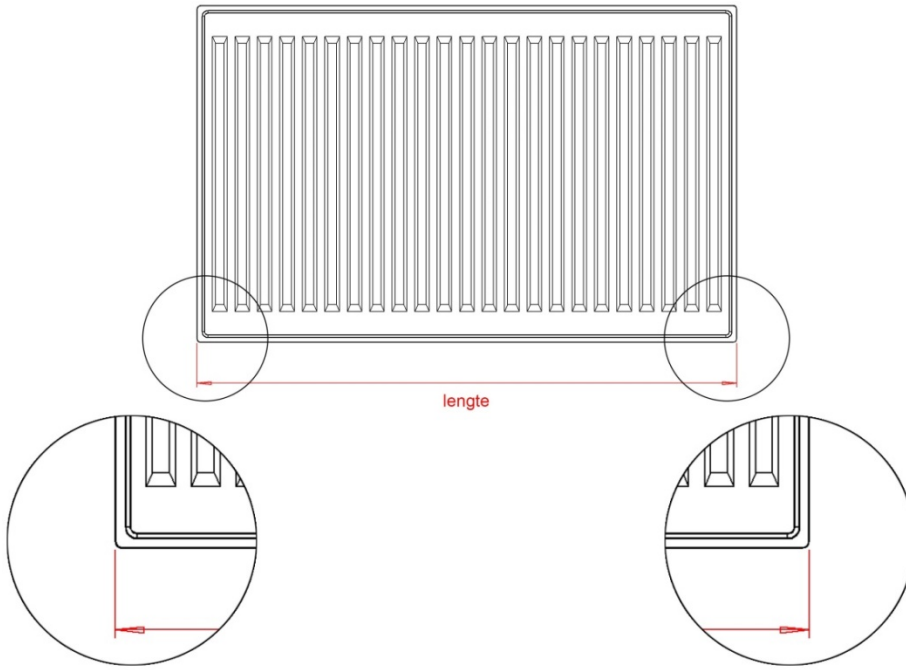

Figuur 1 - Lengte radiator meten

Maat radiator met afwijkende maat

Lengte *Totale lengte radiator:* cm

Aangevraagd door

Naam


Handtekening

Datum--.....--.....

2. Aanvraag afwijkende maat convector

Wanneer er sprake is van een convector met een afwijkende lengte maat, anders dan de standaard van 50 cm, is het van belang de juiste maat te meten. In de afbeeldingen hieronder is aangegeven welke maat van belang is.

In het geval van een convectorput, kan het zijn dat er scheidingswanden in de put aanwezig zijn. Het is dan van belang dat ook de maten tussen deze scheidingswanden gemeten worden, zodat de modules van de Convector Pro hier tussen passen. Deze kunt u eveneens in onderstaande tabel aangeven.

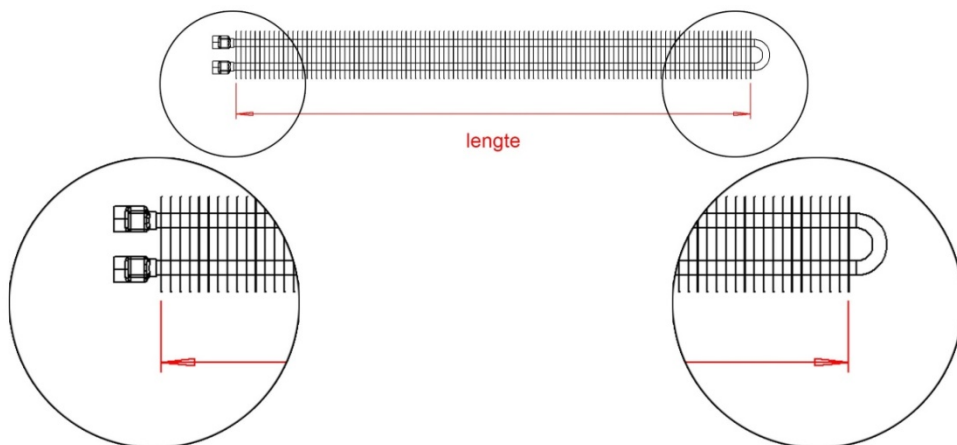

Figuur 2 – Lengte convector meten

Maat convector	
Lengte	<i>Totale lengte convector:</i> cm
Evt.	<i>Afmeting tussen scheidingswanden:</i>/...../...../...../...../..... cm

Aangevraagd door

Naam


Handtekening

Datum--.....--.....

3. Aanvraag radiator met onder aansluiting

Radiatoren kunnen beschikken over een wateraansluiting aan de onderzijde van de radiator. Doordat de ClimateBooster Radiator Pro aan de onderzijde van de radiator wordt geplaatst, kan dit problemen opleveren. Om dit te voorkomen, kan de Radiator Pro voorzien worden van één of meerdere sparingen. Hiervoor is het van belang de juiste plaatsing van de onder aansluiting aan te geven. Wanneer de aansluiting zich aan de rechter of linker onderkant van de radiator bevindt, geeft u dit boven in de tabel aan.

In de afbeelding hieronder is aangegeven hoe de belangrijkste maten gemeten moet worden.

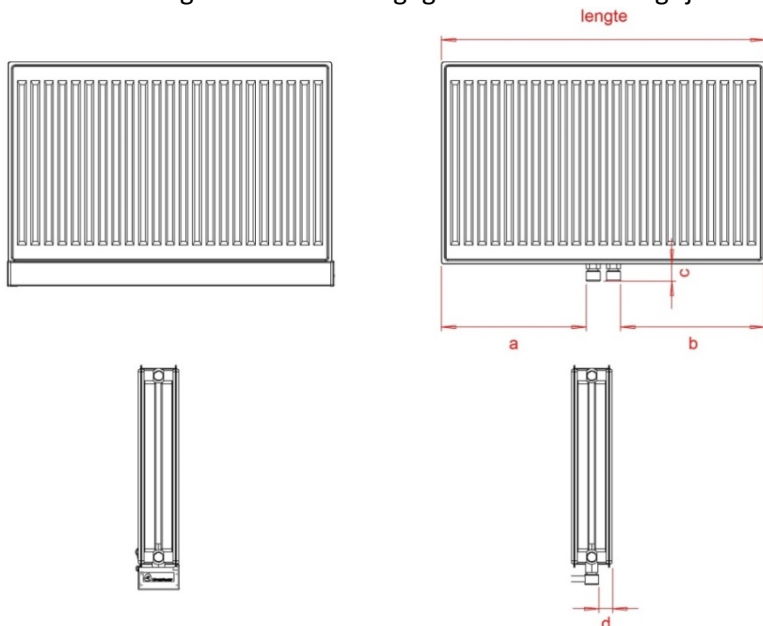

Figuur 3 - Maten radiator met onder aansluiting

Maten radiator met onder aansluiting: links / midden / rechts (a.u.b. doorhalen wat n.v.t. is)			
Lengte	<i>Totale lengte:</i>	cm
A	<i>Afstand linkerkant radiator tot aan onder aansluiting:</i>	cm
B	<i>Afstand rechterkant radiator tot aan onder aansluiting:</i>	cm
C	<i>Afstand onderkant radiator tot aan onderkant onder aansluiting:</i>	cm
D	<i>Afstand achterkant radiator tot aan onder aansluiting:</i>	cm

Tabel 1 - Maattabel radiator met onder aansluiting

Aangevraagd door

Naam

Handtekening

Datum


4. Aanvraag radiator vrijstaand

Wanneer een radiator vrijstaand gemonteerd is op consoles of poten, kan montage van de Radiator Pro bemoeilijkt worden. Om dit te voorkomen, kan de Radiator Pro van sporingen worden voorzien. Hiervoor is het van belang de juiste plaatsing van de consoles of poten aan te geven.

LET OP: Een radiator waarvan de consoles ook de voorste plaat van de radiator ondersteunen, kan niet van een ClimateBooster worden voorzien.

In het geval van meer dan 2 consoles/poten: neem dan telefonisch contact met ons op.

In de afbeelding hieronder is aangegeven hoe de belangrijkste maten gemeten moet worden.

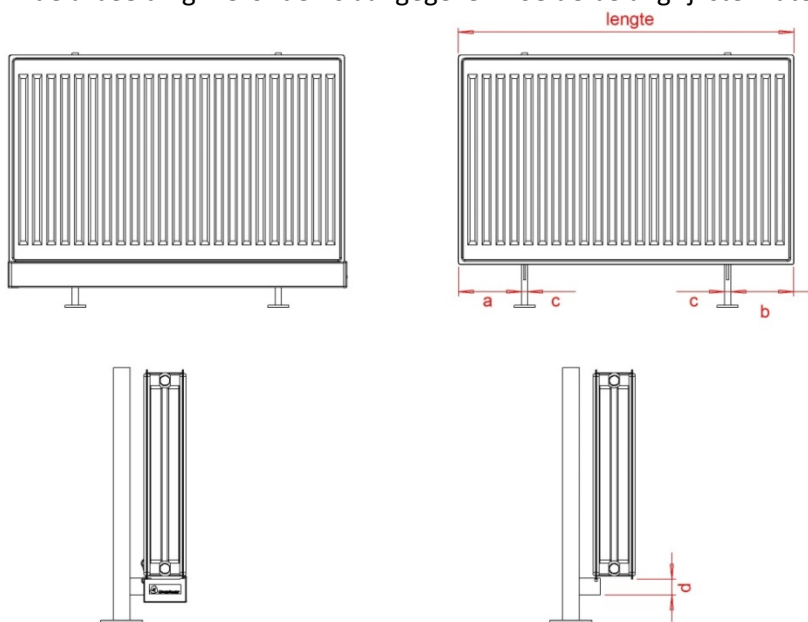

Figuur 4 - Maten radiator met consoles

Maten radiator met consoles			
Lengte	Totale lengte:	cm
A	Afstand linkerkant radiator tot aan console:	cm
B	Afstand rechterkant radiator tot aan console:	cm
C	Dikte console:	cm
D	Afstand onderkant radiator tot aan onderkant console:	cm

Tabel 2 - Maattabel radiator met consoles

Aangevraagd door

Naam

Handtekening

Datum--.....--.....